


UWAGI

- 1. Czujki montować w odległości nie mniejszej niż o 0,5m od oprawa oświetleniowych
- 2. Instalacje kablowe prowadzić pod tynkiem
- 3. Centralę montować na wys. 1,5m
- 4. Przycisk montować na wys.1,4m
- 5. Rozmieszczenie czujek korygować z innymi projektami branżowymi
- 6. Wskazana lokalizacja i podwójna numeracja czujek oznaczają montaż ich na stropie i suficie podwieszonym
- 7. Przepusty pętli przez stropuszczeńić do EI 120

LEGANDA

- [Symbol] Optyczna czyjka dymu
- [Symbol] Ręczny ostrzegacz pożaru
- [Symbol] Sygnalizator akustyczny

- [Linia pomarańczowa] przewód pętli - YnTKSyekw 1x2x0,8 mm2 (część adm.)
- [Linia czerwona] przewód pętli - YnTKSyekw 1x2x0,8 mm2
- [Linia zielona] przewody oddymiania wg schematów

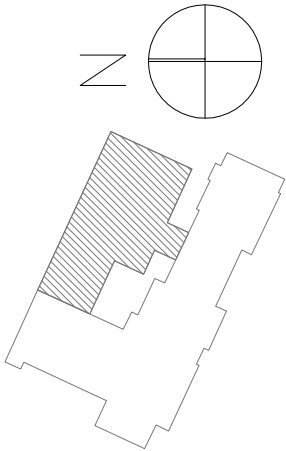

FILAR

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO

64-920 Pila, ul. OKRZEJ 18

e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA CO
INWESTOR:	SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2, 68–200 ŻARY
OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO UL. PSZENNA 2, 68–200 ŻARY, DZ. NR 91/15, 91/

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw	Opracowali: mgr inż. Tomasz MARCINIAK inż. Marcin GORZNY Szef Pracowni:
--	--