KONCEPCJA CZEŚCI II PIĘTRA - IV ETAP

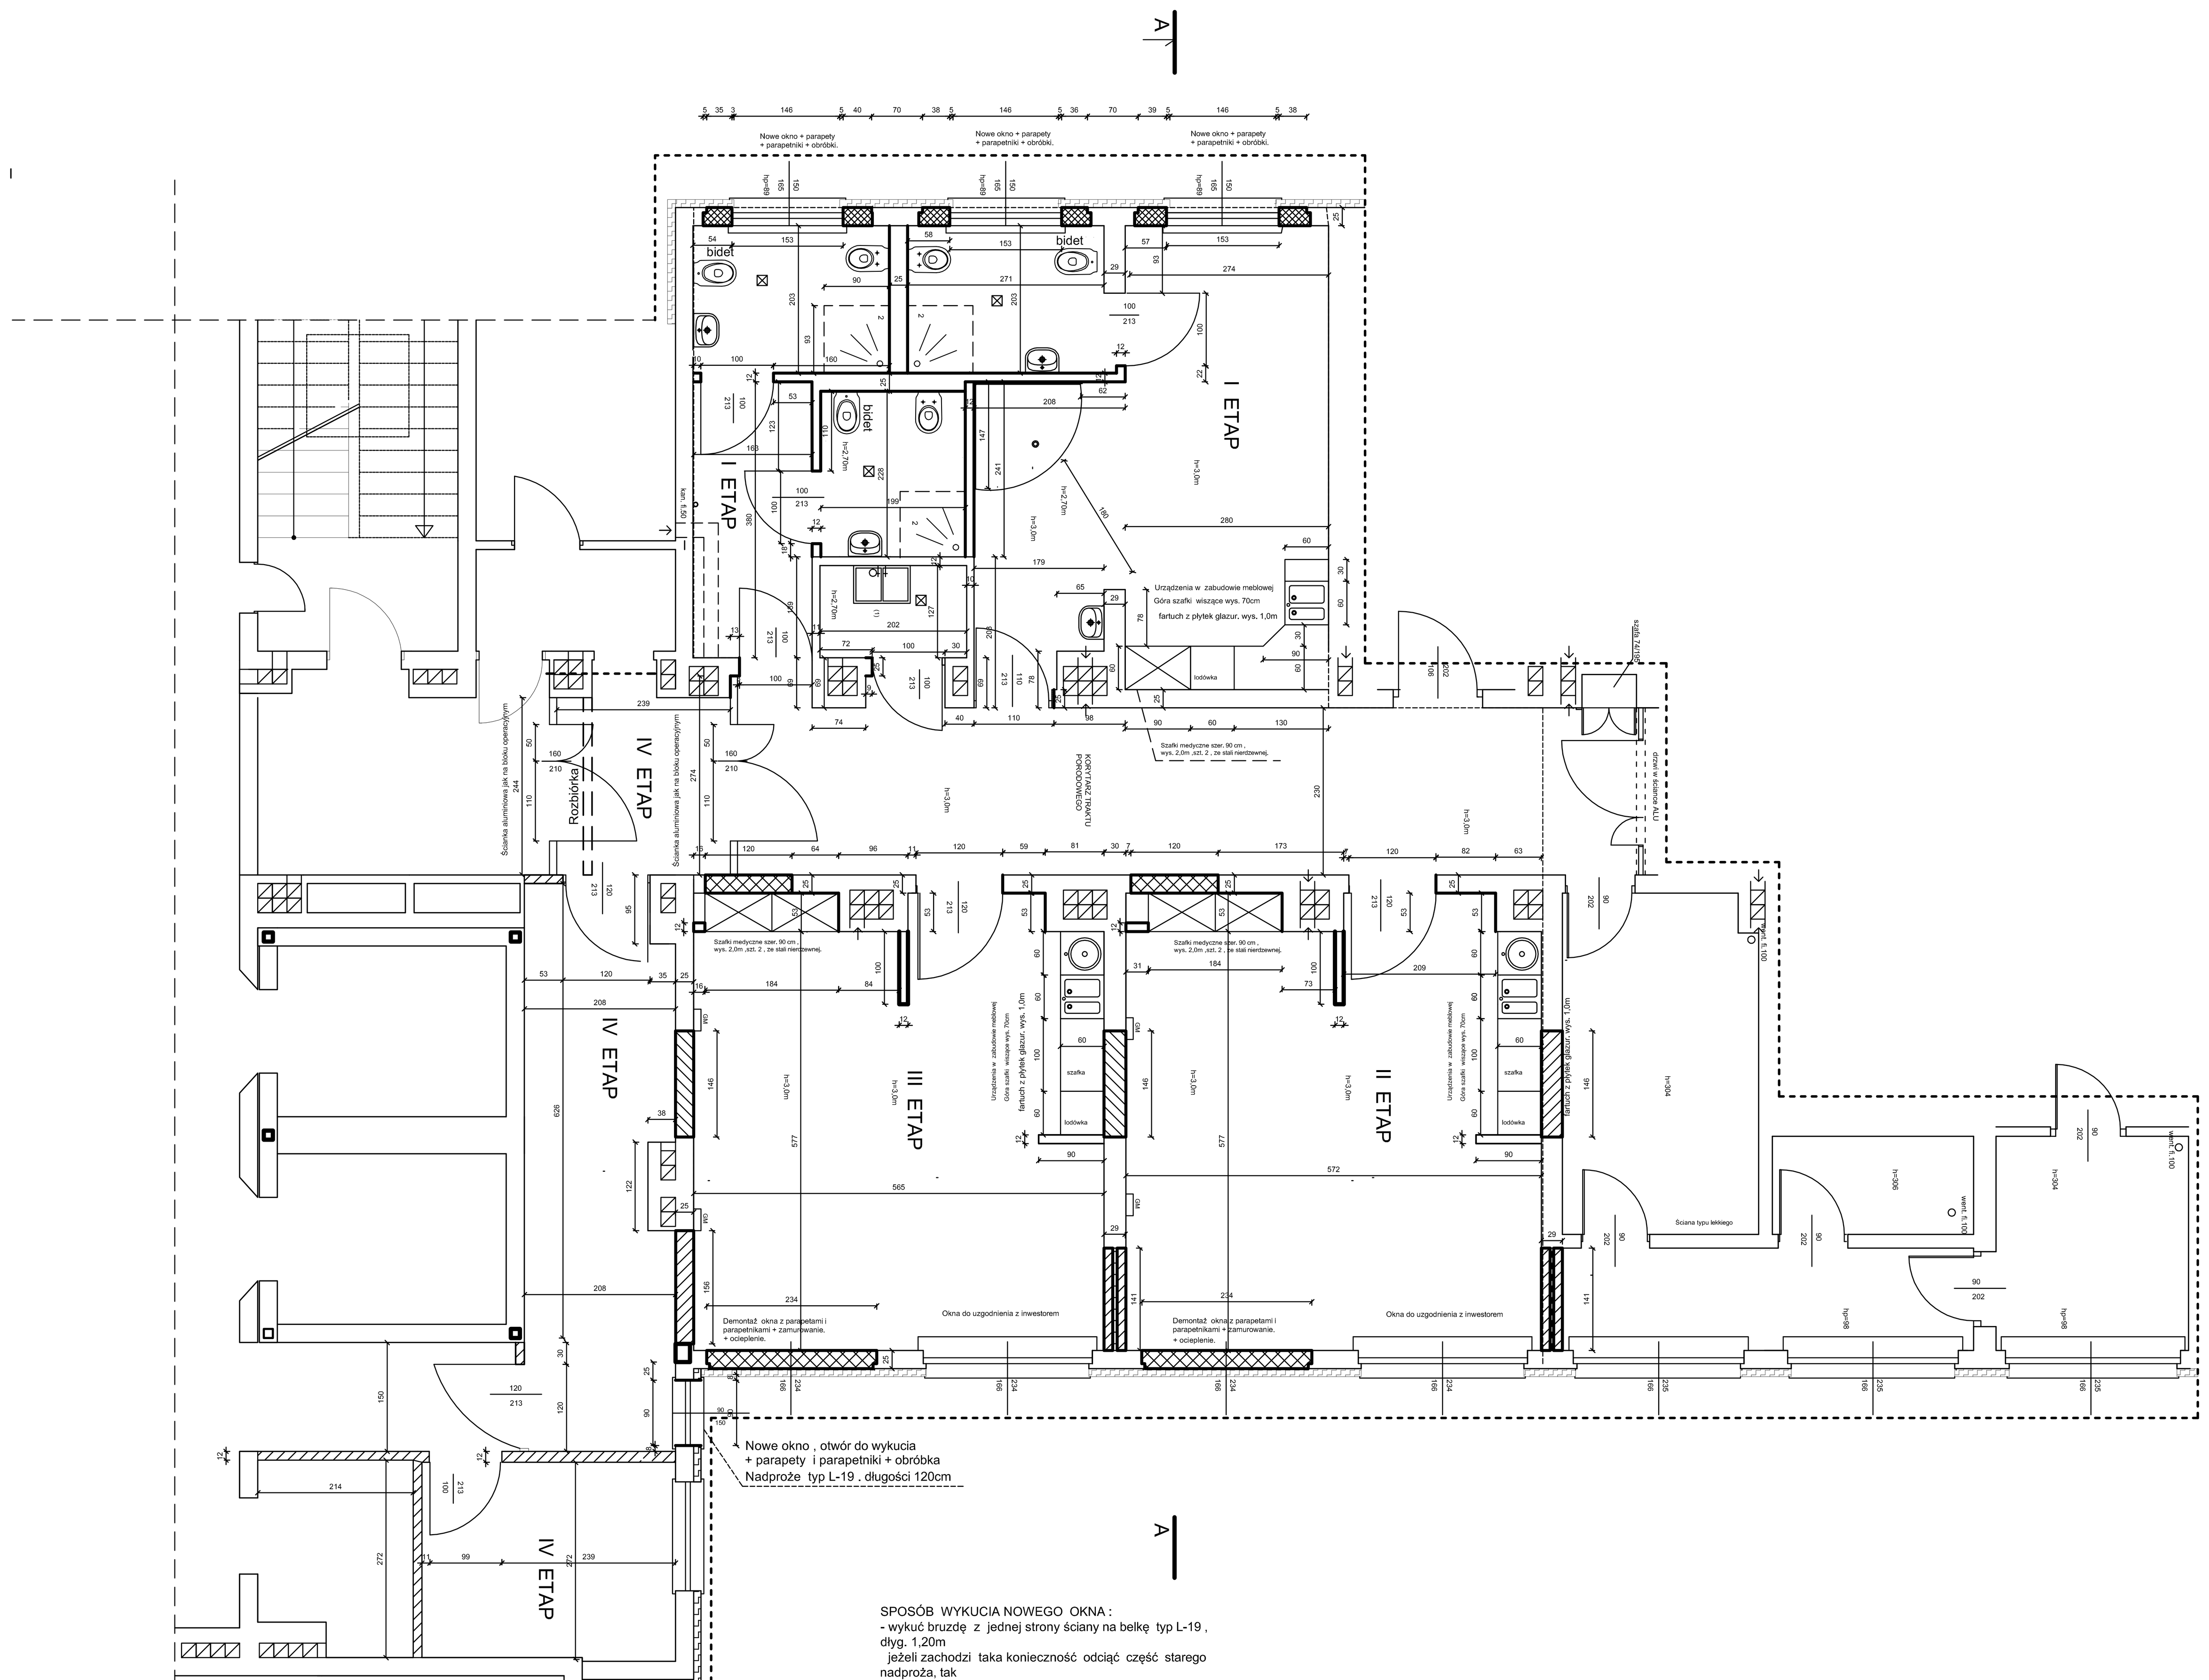

Nowe okno , otwór do wykucia
+ parapety i parapetniki + obróbka
Nadproże typ L-19, długości 120cm

SPOSÓB WYKUCIA NOWEGO OKNA :
- wykuć bruzdę z jednej strony ściany na belkę typ L-19 , dług. 1,20m
jeżeli zachodzi taka konieczność odciąć część starego nadproża, tak
aby nie spowodować awarii konstrukcji.
- osadzić belkę żelbet. typ L-19 dług. 1,20m
- zaprawaić bruzdę zaprawą cementową M8
- wykuć bruzdę z drugiej strony ściany na belkę typ L-19 , dług. 1,20m
jeżeli zachodzi taka konieczność odciąć część starego nadproża, tak
aby nie spowodować awarii konstrukcji.
- osadzić belkę żelbet. typ L-19 dług. 1,20m
- zaprawaić bruzdę zaprawą cementową M8
- po osiągnięciu przez zaprawę cem. wytrzymałości wykuć otwór.
Pod oparcie nadproży poduszka z betonu B-15 grub. 20cm i szer. muru.

SKALA 1:50

UWAGI I OZNACZENIA
Grubości i wymiarów ścian moga się różnić w rzeczywistości ; należy wtedy przyjąć takie wymiary jak wystepują wnaturze. Grubości ścian nowych dostosowac do ist.
Sciana typu lekkiego - Nida-gips S150/2 z wypełnienie z wełny mineralnej produkcji Rocwool - ROCKSLAB ACOUSTIC - grub. 5cm.
Dla ścian gdzie jest montowany system geberit ścianki działowe typu Nida-gips systemu ciężkiego , zdolne przenieść obciążenia od : sedesów , bidetów , pisuarów , umywalek , zlewozmywaków.
Ist. ścianki działowe o grubości wraz z okładziną ~10cm , które należy przedłużyć lub uzupełnić wykonać z bloczków Silki Systemu E o grubości 8cm , ewentulane różnice wyrównać tynkiem .
(1) - zlewozmywak Stalgast 072 z podejściem ze stali nierdzewnej.
INSTALACJE Z WENTYLACJĄ W/G ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ.
Wymiary drzwi w świetle ościeży. W świetle ościeżnic w kazdy przypadku max 10 cm mniejasza szerokość.
2- dno natrysku w poziomie podłogi ze spadkiem do wpustu podłogowego. W natryskach zamontować rozkładane siodełko i poręcz w uzgodnieniu z inwestorem.
Wszelkie pozostałe poręcze i uchwyty uzgodnić na etapie robót z inwestorem.
Nowe ścianki w W-C grub. 12cm i 25cm systemu zabudowy typu Nida-gips z płytami wodoodpornymi.
Podczas zamurowań zachować wiązanie muru.
Dla sedesów i bidetów ze stelażem typu geberit montowanym do ścian murowanych należy wykonać obudowę z płyty wodoodpornych na ruszcie metalowym , szczegóły uzgodnić z inwestorem.
Każde pomieszczenie powinny być wentylowane albo mechanicznie , albo grawitacyjnie.
Wielkość węgarków przy ociepleniu do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inw.
Rodzaj parapetów wew. i parapetników zew. do uzgodnienia z inwestorem.
Pozostałe dane w/g opisu technicznego.
PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KAŻDY OFERENT SAMODZIELNIE PORÓWNA KONCEPCJĘ , WYTYCZNE INWESTORA Z ZAKRESEM KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM BUDYNKU - W PRZYPADKU BRAKÓW W KOSZTORYSIE INWESTORSKIM DOKONA WYCENY UZUPEŁNIAJĄCEJ.

UWAGI I OZNACZENIA
S1 - sufit podwieszany typ Nida-gips
- pustka powietrzna
- ist. strop

P1- ist. podłoże po ewentulanym skuciu różnic w poziomach
- warstwa wyrównawcza z zaprawy Atlas .
- wykładzina podłogowa firmy Gamrat.
GM - gazy medyczne - dokładne miejsce do ustalenia z inwestorem.

- zakres projektu
- ściany do rozobiórki

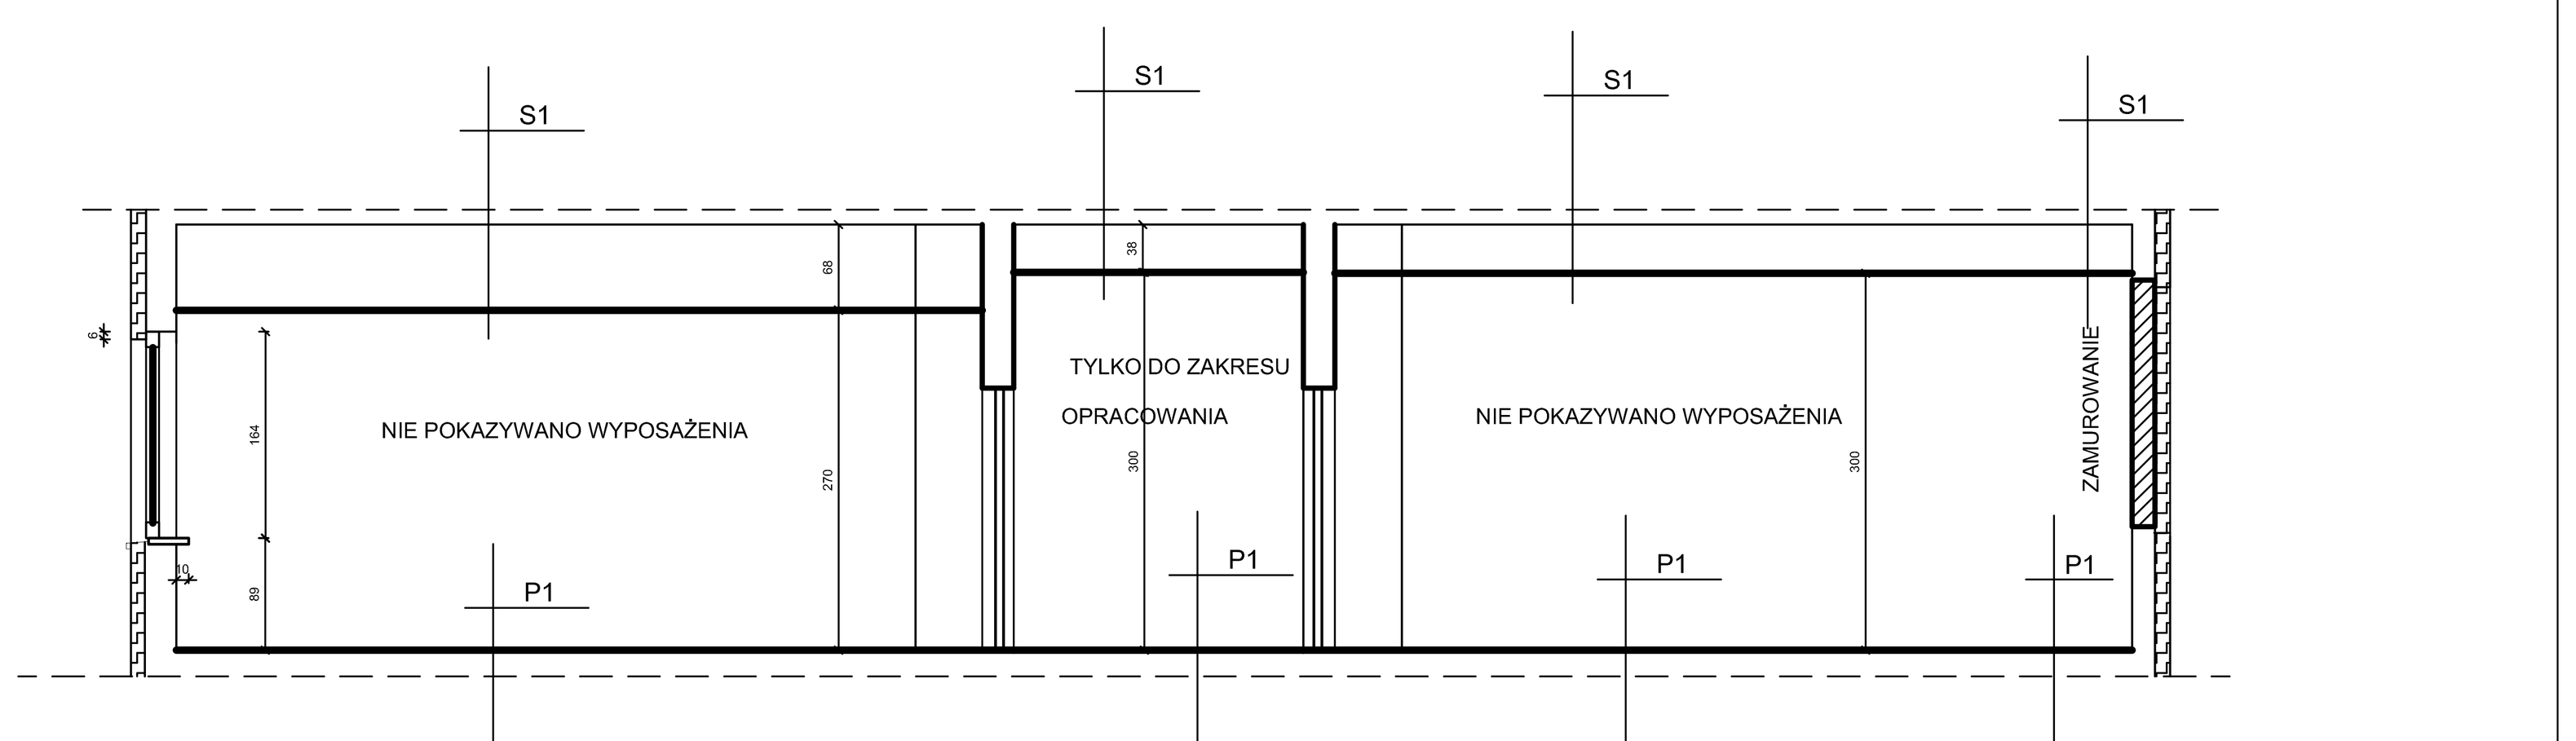

WYKAZ NADPROŻY ŻELBETOWYCH TYPOWYCH TYP L-19
Dla otworów o wym. 90 cm i mniej - N 120 o dług. 1,20m
Dla otworów o wym : od 1,0m do 1,20m - N 150 o dług 1,50m
Dla okien o L=1,52 m - N180 o dług. 1,80m
N 180 - szt. 6
N 150 - szt. 11
N 120 - szt. 2

GŁÓWNE ROBOTY DO WYKONANIA ZGODNIE Z ZAZNACZONYMI ETAPAMI
Roboty muszą być tak prowadzone aby nie zakłócić pracy pozostałej części oddziału szpitalnego. Transport gruzu i materiałó przewidzieć oknem , również transport ludzi za pomocą windy ustawionej w miejscu demontowanego okna (otwór dostosowac do potrzeb transportu)
1. Roboty rozbiórkowe :
- demontaż wszelkiego wyposażenia instalacyjnego i medycznego.
- demontaż okien przewidzianych do wymiany wraz z parapetami.
- robiórka sufitów.
- demontaż drzwi wewnętrznych
- rozbiórka ścian przewidzianych do rozbiórki .
- skucie płytek glazurówych
- rozbiórka nawierzchni podłóg i posadzek .

2. Roboty do wykonania :
- wykonanie nowych ścianek działowych wraz z osadzeniem nowych nadproży.
- przymurowanie ościeży okiennych z cegły Silki o wytrzymałości 15 MPa na zaprawie cem. M8.
- montaż okien (szczegóły ustalić z inwestorem).
- miejscowe skucie posadzek celem wyrównania poziomów.
- wykonanie instalacji podtynkowych
- warstwa wyrównawcza Atlas **ATLAS SAM 55** pod posadzki w pomieszczeniach suchych i **ATLAS TERPLAN N** dla pomieszczeń mokrych.
- montaż ścianek typu lekkiego w/g systemu Nida-gips wraz z montażem instalacji wewnątrz ścianek.
- Wykonanie nowych tynków cem.-wap. kat. III
- montaż instalacji podsufitowych.
- montaż sufitu podwieszanego.
- malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie ścian korytarzy.
- wykonanie płytek podłogowych typu Gress na kleju wodoodpornym w sanitariatach i podłóg w pozostałych pomieszczeniach z wykładzin firmy Gamrat (szczegóły do uzgodnienia z inwestorem)
- montaż drzwi wew. wraz z ościeżnicami (szczegóły do uzgodnienia z inwestorem)
- Montaż na wszystkich ścianach w sanitariatach i salach płyty higienicznych PCV firmy Gamrat lub równoważnych.
- montaż wyposażenie instalacyjnego i medycznego.
- montaż poręczy w sanitariatach (szczegóły do uzgodnienia z inwestorem).
- montaż ścianek aluminiowych ze szkłem obustronnie bezpiecznym w kolorze mlecznym (podział jak na bloku operacyjnym)
- wykonanie instalacji wod.-kan. i w razie potrzeby część c.o..
- montaż urządzeń medycznych
- montaż gazów medycznych.
- montaż szafek medycznych
- montaż szafek meblowych wbudowanych .

GBB-PROJEKT	Marszów, ul. Lesna 22 TEL.(0-68) 374-10-90 i 0-604-716-712
ARK. 4	INWESTOR: SZPITAL NA WYSPIE SP z o.o Adres budowy :Żary, ul. Pszenna 2
SKALA 1:50	PROJEKT KONCEPCYJNY PRZEBUDOWY CZĘŚCI 2 PIĘTRA. W PAWILONIE NR 2
STADIUM	KONCEPCJA CZĘŚCI 2 PIĘTRA
Data 20.04.2015r.	KONCEPCJA CZĘŚCI 2PIĘTRA IV ETAP.
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Bogacz, upr. 61/94/ZG