


Okno oddymiające
o kącie otwarcia 60° -
powierzchnia czynna
oddymiania 0,92m²

46 x 42 x 293

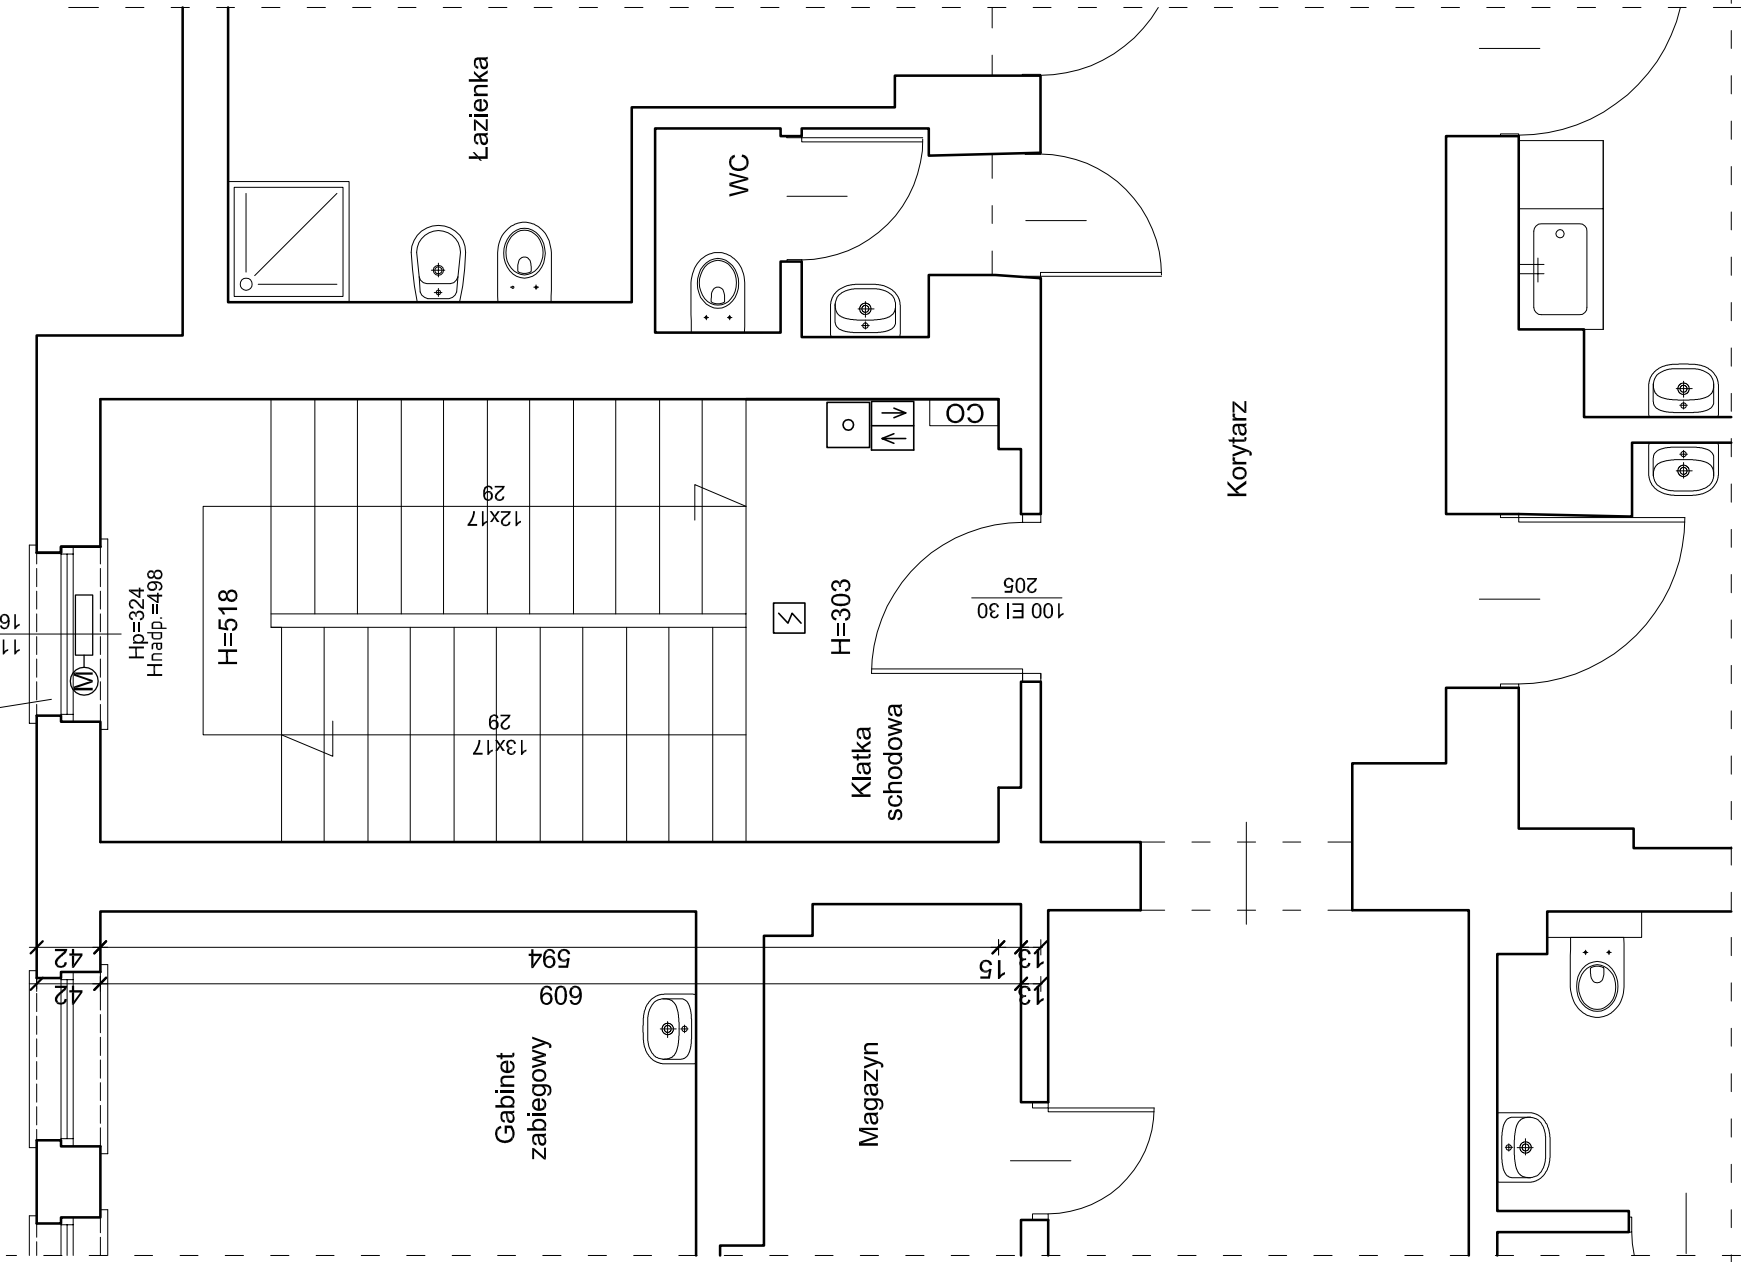

LEGANDA

- SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- PRZELACZNIK WENTYLACJI
- CZUJNIK POGODOWY
- CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4503-T
- OPTYCZNA CZYJKA DYMU

UWAGA

Istniejące okno wymienić na okno oddymiające z siłownikiem o kącie otwarcia 60° -przyjęto wg kat. "Merco"

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - USŁUGOWE BUDOWNICTWA "LEADER" w Żarach ul.OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 40/7					
Obiekt	DOSTOSOWANIE KŁATEK SCHODOWYCH DO WARUNKÓW BEZPIECZNEJ EWAKUACJI - ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM - PAWILON NR 2 ŻARY UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY OBRĘB 3 DZIAŁKA NR 91/15, 91/17				
Inwestor	SZPITAL NA WYŚPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY				
Opracowanie	RZUT II PIĘTRA KŁATKA SCHODOWA WSCHODNIA-DZ.NR 91/17				
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Skala	1:50
Projektował	M.MICHAŁOWSKI	201/82/ZG		Rys.Nr	2C
Opracował	M.NOWAK				

RZUT II PIĘTRA- WSCHODNIA KŁATKA SCHODOWA