







- LEGENDA
- SIŁOWNIK OTWIERANIA OKIEN


PRZYCISK ODDYMIANIA

PRZELACZNIK WENTYLACJI

CZUJNIK POGODOWY

CENTRALA ODDYMIANIA

PUSKA INSTALACYJNA PPOŻ

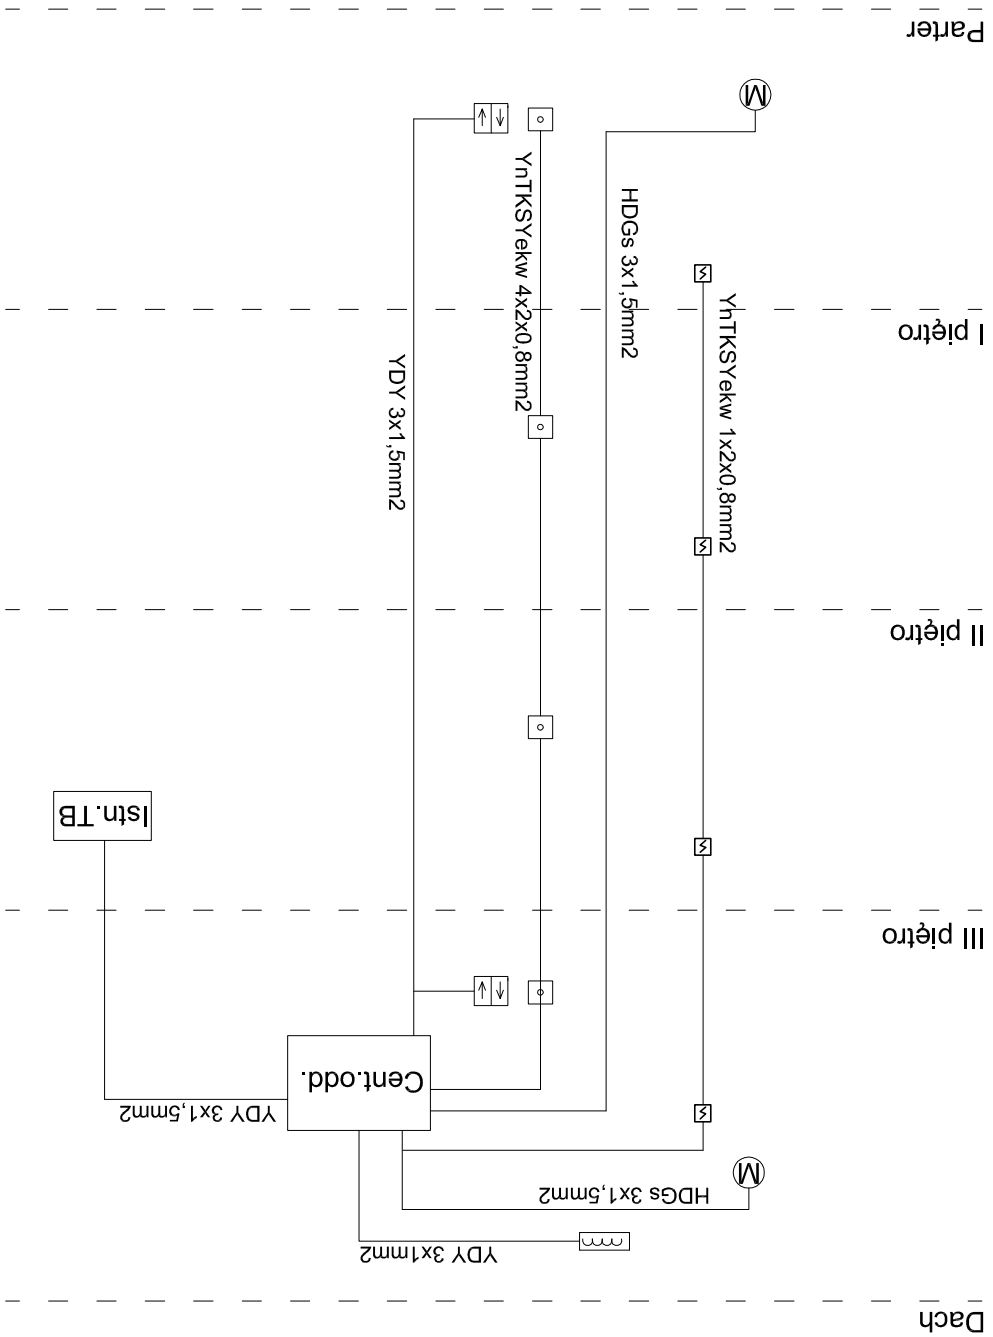

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - USŁUGOWE BUDOWNICTWA "LEADER"		w ŻARACH UL.OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 40/7	
Obiekt	Inwestor	DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWYCH DO WARUNKÓW BEZPIECZNEJ EWAKUACJI - ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM - PAWILON NR 2 ŻARY UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY OBRĘB 3 DZIAŁKA NR 91/15 i 91/17	
		SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY	
Opracowanie		SCHEMAT ODDYMIANIA-KLATKA SCHOD. POŁUDNIOWA-DZ NR 91/15	
		Imię i nazwisko	
		Uprawnienia	
		Podpis	
		Skala	
		Rys.Nr	
		4E	